



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Курганской области

**Шадринская
межрайонная прокуратура**

ул. Михайловская, д. 80, г. Шадринск,
641870

30.01.2023

№ 7-01/2-2023

И.о. директора ГБУ «Шадринский детский дом – интернат для умственно отсталых детей»

Васенной Н.В.

*И.о. директора
Васенной Н.В.*
25

ВХОД № 78
«01» 02 2023 г.
подпись

И.о. директора

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Шадринской межрайонной прокуратурой на основании задания прокуратуры Курганской области от 17.01.2023 в период с 26.01.2023 по 30.01.2023 проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в деятельности ГБУ «Шадринский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» (далее – ГБУ «ШДДИ», Учреждение).

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» (далее – Закон) ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В силу ст. 2 Закона законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Таковыми нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные требования пожарной безопасности, являются Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123), Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила).

В ходе проверки, проведенной межрайонной прокуратурой 26.01.2023 установлено, что декларация пожарной безопасности предоставленная на объект содержит не достоверные сведения в части эвакуационных путей и выходов, при эксплуатации эвакуационных путей в коридоре первого этажа предназначенного для эвакуации людей из актового зала в полу установлены информационные знаки для инвалидов, неисправность которых создает перепад высоты в полу, препятствующий безопасной эвакуации, в тамбуре центрального эвакуационного выхода эксплуатируется электропровод обеззараживателя с видимыми нарушениями

изоляции, в отношении здания руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности, внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в здании, менее 2,5 л/с (2,2л,с), не организован не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (отсутствуют знания), не обеспечено исправное состояние системы пожарной сигнализации (луч №7 выключен), выходы из этажей на лестничные клетки оборудованы дверями, не имеющими уплотнений в притворах (п. п. 2, 27, 35, п. 48, 54, 67 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479).

При проверке санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены случаи несоблюдения п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», выразившиеся в нарушении отделки стен, потолка в виде отслоения краски, штукатурки, признаков поражения грибком, что не позволяет в полной мере проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств в душевой банно-карантинного отделения.


Указанные нарушения законодательства стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностных лиц ГБУ «ШДДИ».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Шадринской межрайонной прокуратуры и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, отмеченных в нем причин и условий им способствующих.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц ГБУ «ШДДИ».
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в межрайонную прокуратуру в месячный срок.

Заместитель межрайонного прокурора
младший советник юстиции

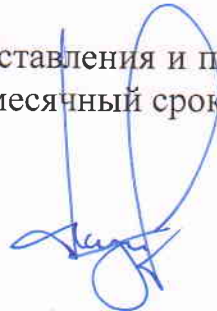

Р.Г. Нагуманов